


CENTRE: 0.12
Département: 59
Commune(s): FEIGNIES
Adresse: ZA DE LA MARLIERE (RD649)
Auteur: KULAM Odilon
Référence: PA05922517K0002





Date d'impression : 16/10/2017

Echelle : 1:3500

Projet de l'Electricité de France, Délégué de France
Editeur graphique: Issus d'un plan d'ensemble à l'échelle informative ou peut être
modifié sans préavis. Elle ne peut être reproduite ni imprimée à des fins
ni utilisée à des fins commerciales sans autorisation écrite.
00000000-0000-0000-0000-000000000000
Ce document dépend du "tableau des procédures" CR-DICT


Légende :	
Tronçon	
HTA	BT
Aérien	Aérien torsadé
Cable souterrain	Changement de section
Client important BT	IACM
IAT	ADA
IAC	Disjoncteur non télécommandé
DRR	Sectionneur
Poste source	
Postes électriques	
Distribution publique	
Abonné	
Producteur HTA	
Répartition	
DP - Abonné	
Transformateur HTA - HTA	
Producteur HTA - Abonné	
DP - Producteur HTA - Abonné	



ETAT: PLAN APRES TRAVAUX

Travaux ENEDIS à la charge de la commune:

Réalisation de deux boîtes souterraines HTA puis pose d'une extension de 2x20 mètres en câble souterrain HTA 3x240mm²AL jusqu'aux postes à créer.

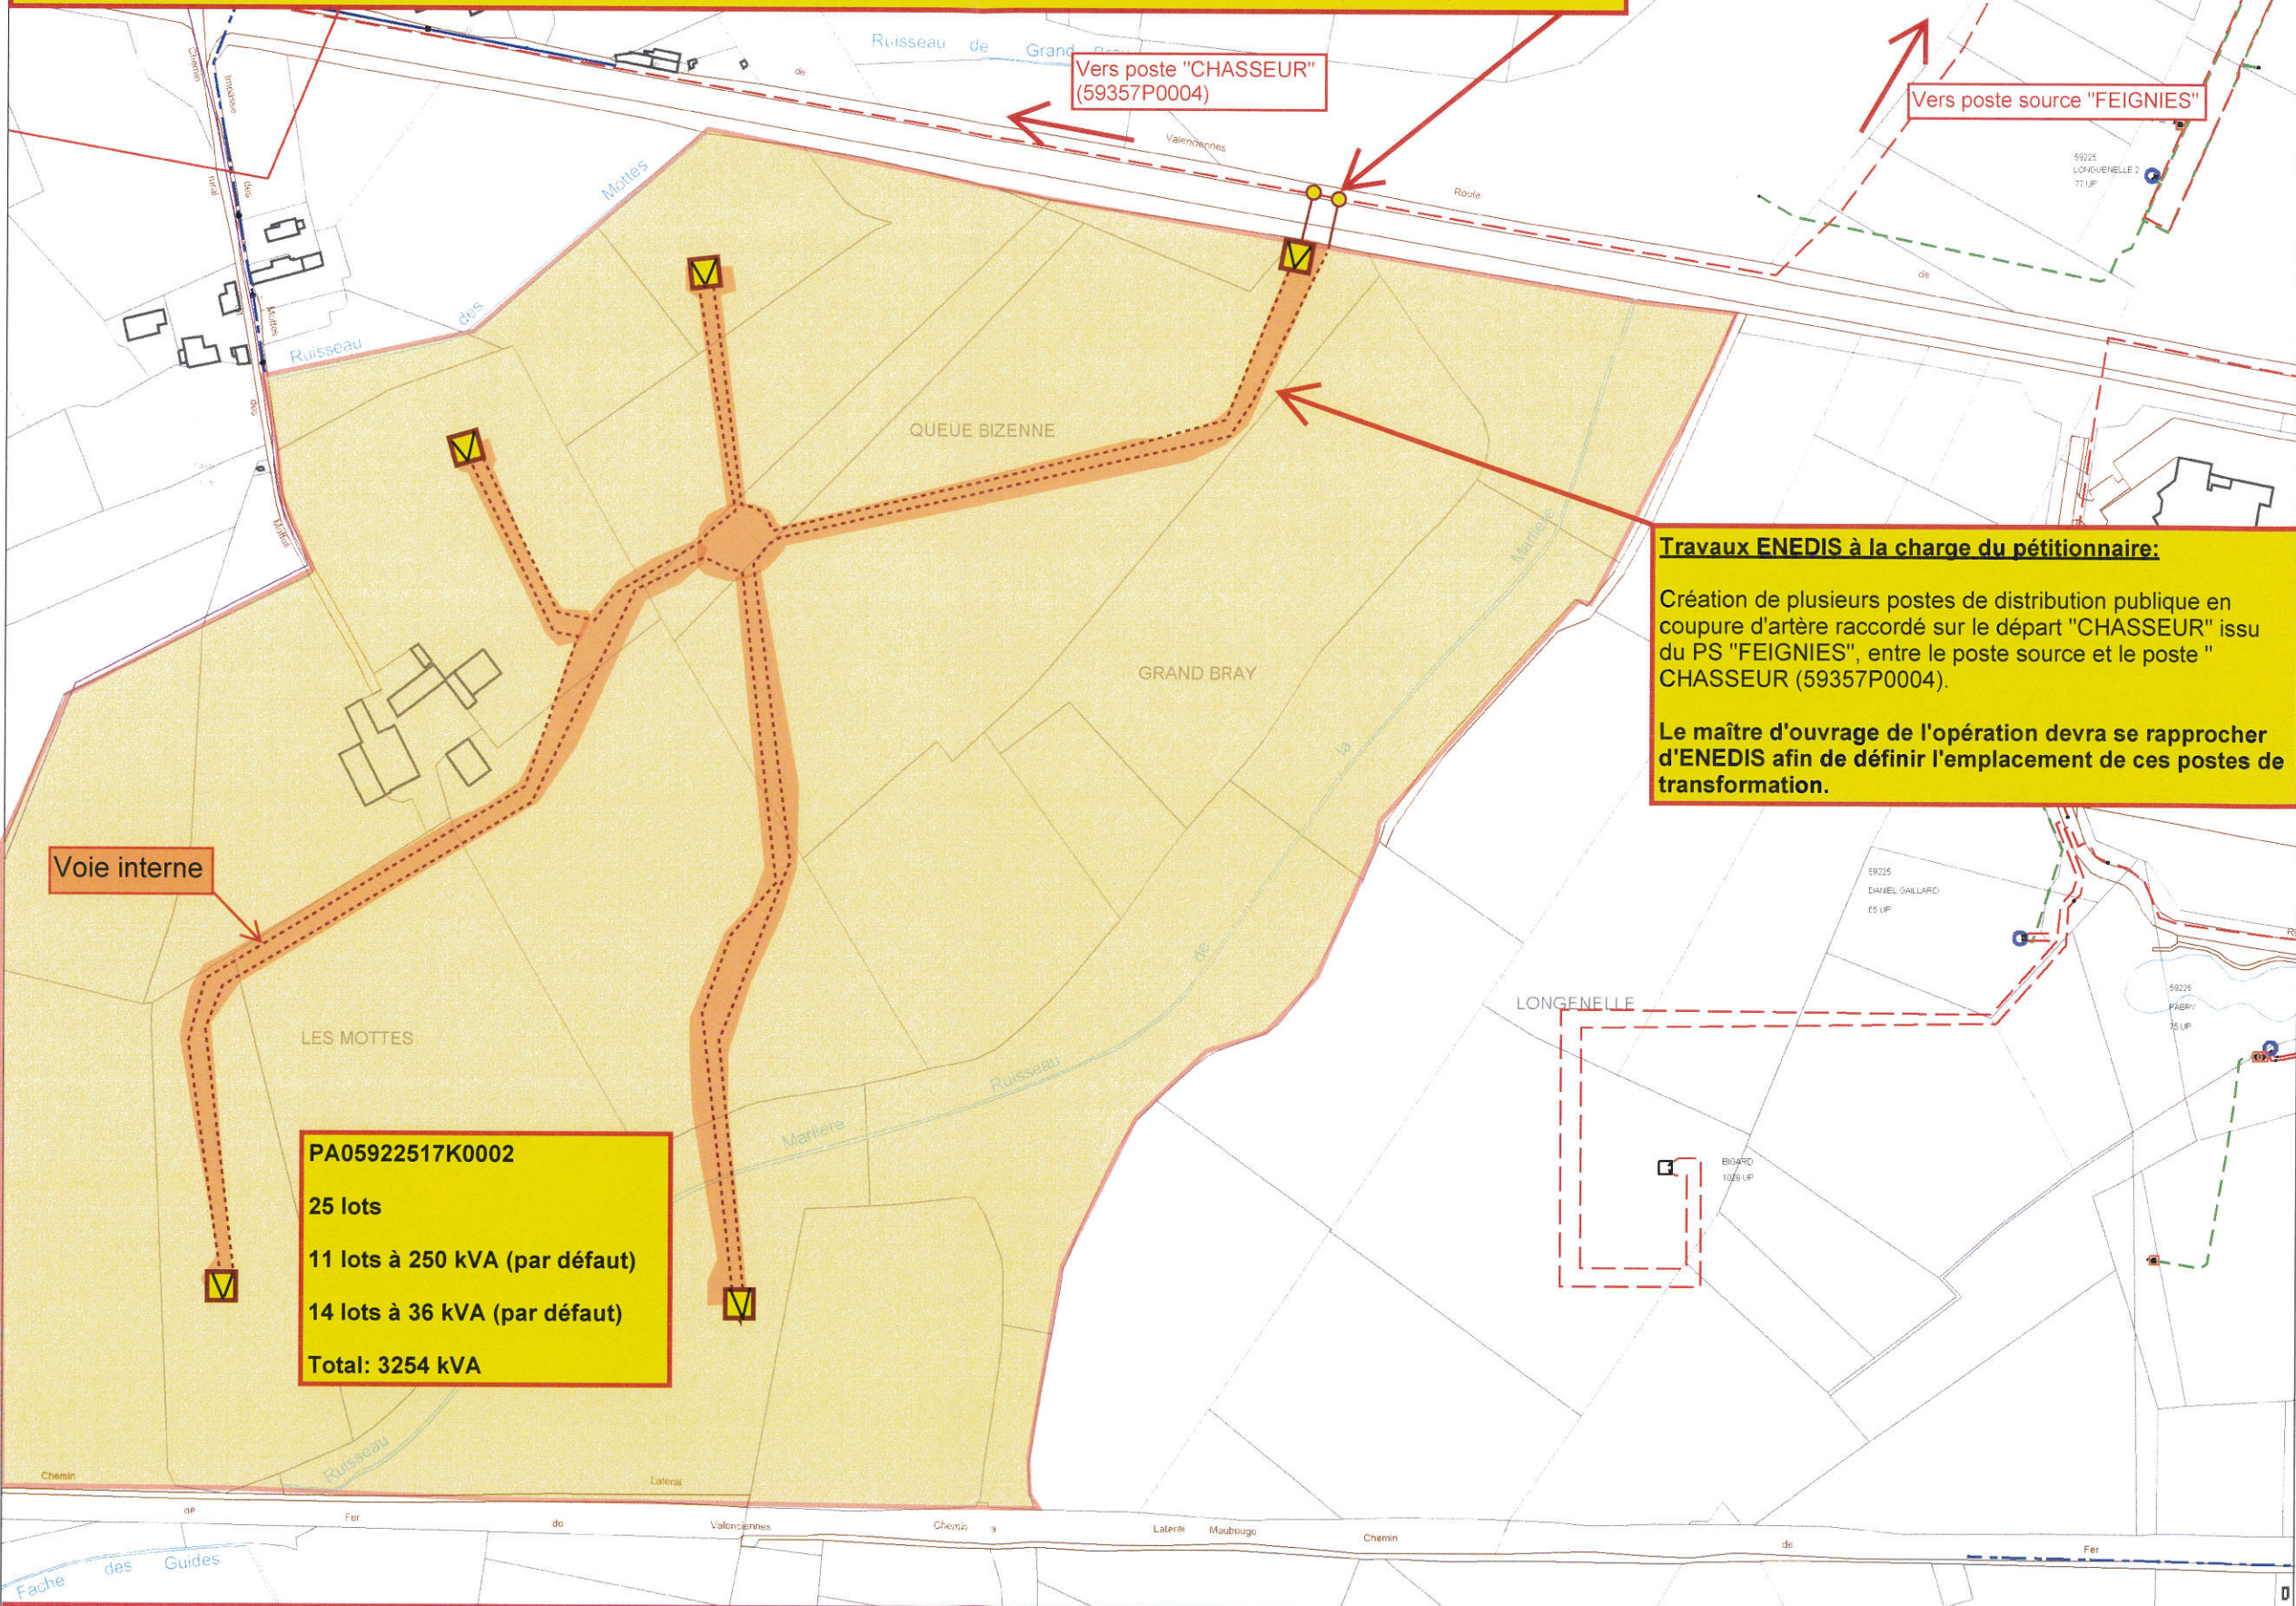

Travaux ENEDIS à la charge du pétitionnaire:

Création de plusieurs postes de distribution publique en coupure d'artère raccordé sur le départ "CHASSEUR" issu du PS "FEIGNIES", entre le poste source et le poste "CHASSEUR" (59357P0004).

Le maître d'ouvrage de l'opération devra se rapprocher d'ENEDIS afin de définir l'emplacement de ces postes de transformation.

PA05922517K0002

25 lots

11 lots à 250 kVA (par défaut)

14 lots à 36 kVA (par défaut)

Total: 3254 kVA

Les réseaux posés sur le terrain d'assiette de l'opération sont à la charge du pétitionnaire.

Les postes mis sur le plan n'indiquent pas le nombre réel de postes à créer pour ce projet.